
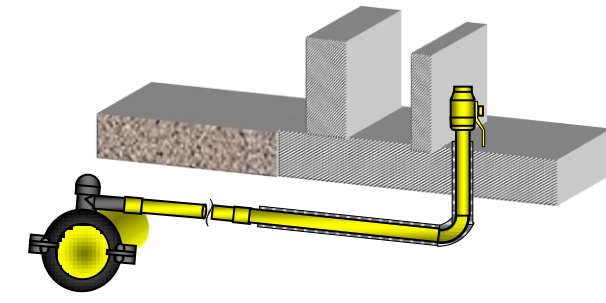
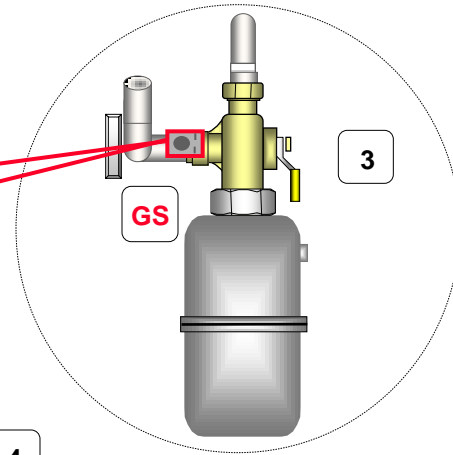



Hausanschluss Ortsversorgungsnetze

- Hochdruck (max. 5bar) -Mitteldruck (max. 1bar)
- Niederdruck (> 25 mbar bis 100mbar)

- 0 Hauseinführung
- 1 Hauptabsperreinrichtung (HAE)
- 2 Gas-Druckregler (GDR)
- GS Gasströmungswächter Typ M3/K3
- 3 Gaszähler -Absperreinrichtung
- 4 Gaszähler
- 4a bei Cu-Rohrinst. ist Zähleranschlussplatte oder gleichwertige Zählerbefestigung unbedingt erforderlich !

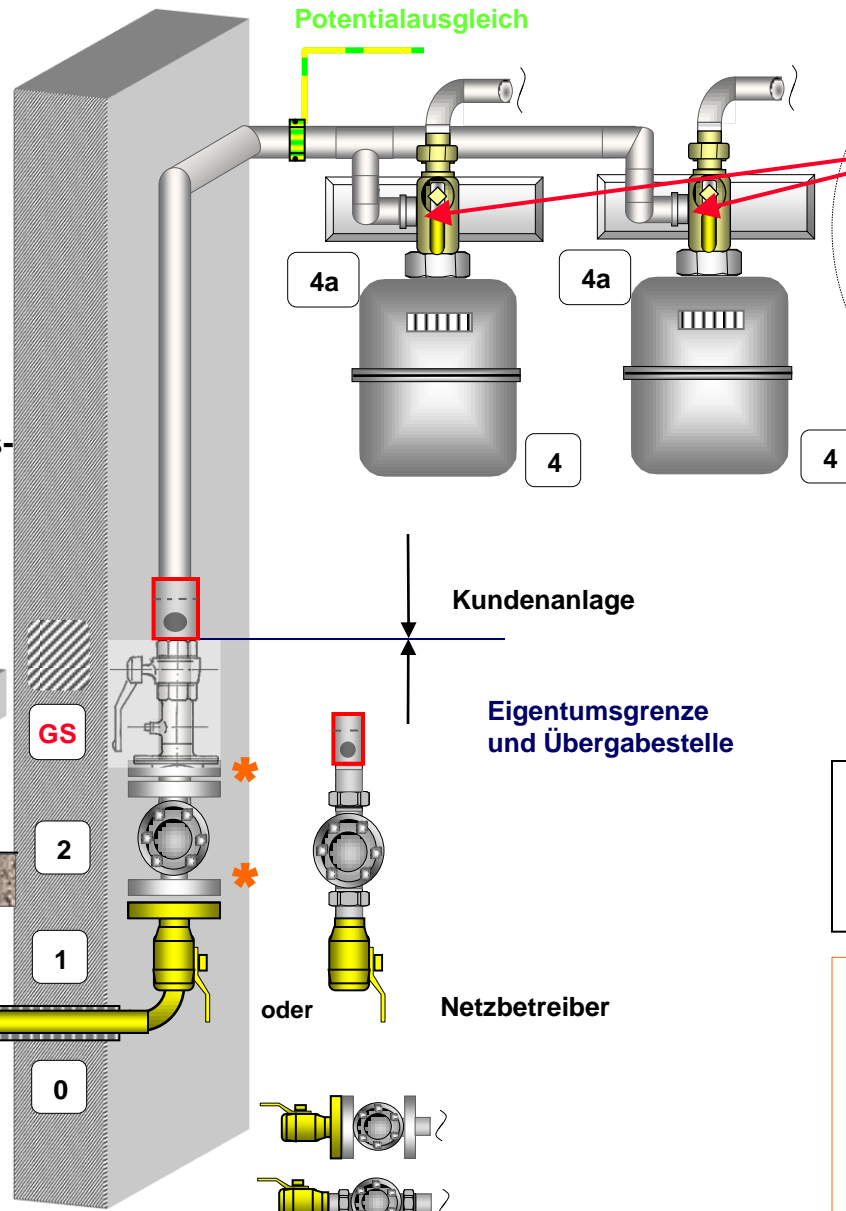

Gasströmungswächter (Hinweis an HAE)

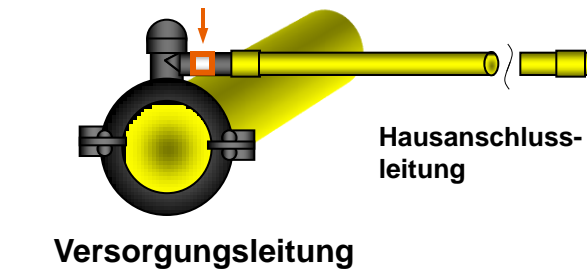

Kundenanlage

Eigentumsgrenze und Übergabestelle

Netzbetreiber

Ein- und Zwei-familienhaus
2 Gaszähler
Passive Maßnahmen nicht erforderlich

Mehrfamilienhaus mit Etagegasanwendung analog
Beachte:
* Passive Maßnahmen erforderlich
vorrangig: nicht frei zugänglicher Raum !